

Externe integratie

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg

QZ301-QZ302

Versie EI-standaarden: 2.0
Versiedatum: 18-03-2014

OPERATIONELE AFSPRAKEN [OAF]

Informatie bij implementatie en ingebruikname berichtbeschrijving

Uitgave document: 3
Uitgavedatum: 17-4-2015
Kenmerk: QZ301-QZ302v2.0_OAFu3

Adres- en contactgegevensCorrespondentie-adres

Vektis C.V.
Postbus 703
3700 AS ZEIST

Bezoekadres

Vektis C.V.
Sparrenheuvel 18
3708 JE ZEIST

Telefoon: 030-8008 300

Helpdesk: helpdesk-EI@vektis.nl

Website: www.vektis.nl

Webapplicatie WESP: <http://ei.vektis.nl>

Webapplicatie EI-testportaal PORTES: <http://ei.vektis.nl/portes>

Helpdesk dataontvangst: data-ontvangst@vektis.nl

Helpdesk Q-standaard: helpdesk-Q@vektis.nl

De inhoud van deze publicatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in mochten voorkomen, aanvaardt Vektis C.V. daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook aanvaardt Vektis geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Verveelvoudiging en verspreiding is toegestaan mits Vektis C.V. als bron wordt vermeld, dan wel als bron herkenbaar blijft.

Vektis C.V., Zeist

Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg

Versie 2.0 van de Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg, versiedatum 18-03-2014, uitgave document 3, 17-4-2015.

Revisiehistorie EI-standaard

Versie EI-standaard	Uitgave document	Aard/reden wijzigingen	Uitgavedatum
2.0	3	Aanpassing par. 2.1 en 2.2	17-4-2015
2.0	2	Vervallen van de predefinition checks.	
2.0	1	Tweede versie operationele afspraken bij QZ301v2.0. Specifieke afspraken zijn gescheiden van de generieke OAF.	18-03-2014
1.1	1	Eerste versie operationele afspraken bij QX301-QX302v1.0	11-09-2012

Doelgroepen

- Zorgverzekeraars
- Vektis C.V.
- CHS

Status

De tweede versie van de aanleverspecificaties is opgesteld in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars en Vektis C.V.

Beheer aanleversspecificaties

De aanleverspecificaties worden functioneel beheerd door Zorgverzekeraars Nederland. Het technisch beheer wordt uitgevoerd door Vektis C.V.

Voorwoord

Dit document betreft de standaardbeschrijving Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg, 18-03-2014, QZ301-QZ302 versie 2.0 (uitgave 3).

Het document verschijnt samen met de documenten:

- Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ301, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Retourinformatie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ302, berichtspecificatie [BER];
- Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ301-QZ302, standaardbeschrijving [STB].
- Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ301-QZ302, invulinstructie [INV].
- Externe integratie Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg QZ301, registratie bedrijfs- en controleregels [RBC].
- Aanleverspecificaties Schadelastinformatie generiek, QX301-QX302, versie 2.0, 05-12-2014, Operationele afspraken [OAF].

Dit document bevat de operationele afspraken voor het elektronische uitwisselen van Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg tussen Vektis en CHS.

De operationele afspraken voor het elektronische uitwisselen van Aanleverspecificaties schadelastinformatie DBC/ziekenhuiszorg tussen zorgverzekeraars via VECOZO naar Vektis C.V. staan beschreven in het document Aanleverspecificaties schadelastinformatie generiek, QX301QX302, versie n.n,

Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland. De EI-standaard is opgesteld in afstemming met vertegenwoordigers van Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars, CHS en Vektis C.V.

De EI-standaard is in beheer en onderhoud bij Vektis C.V.

Inhoudsopgave

1	Over dit document	6
1.1	Uitgangspunten	6
1.2	Inhoud	6
2	Aanlevering schadelast-informatiebestand Vektis -> CHS	7
2.1	Aanlevering Vektis -> CHS	7
2.2	Terugkoppeling CHS -> zorgverzekeraar	8
2.3	Terugkoppeling CHS -> zorgverzekeraar (zorgaanbieder).....	9
2.4	Overzicht terugkoppelmomenten	11
3	Bijlagen.....	12
3.1	Mutatieoverzicht	12

1 Over dit document

1.1 Uitgangspunten

Bij het samenstellen van dit document zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:


- Het beschrijft de operationele afspraken voor de elektronische communicatie qua proces en gegevens.
- De lezer heeft kennis van ICT qua aanpak, ontwikkeling, implementatie en gebruik van elektronische berichten.
- Het beschrijft **niet** de eventueel noodzakelijke organisatorische veranderingen, zoals opleiding, werkprocessen, relatie tot formulieren, interne procedures, et cetera.
- Bedrijfsregels die in de documentatie bij de aanleverspecificaties voorkomen, maken integraal deel uit van de aanleverspecificaties en dienen dientengevolge door alle partijen gevolgd te worden.

1.2 Inhoud

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de specifieke routing van QZ schade-informatie.

2 Aanlevering schadelast-informatiebestand Vektis -> CHS

2.1 Aanlevering Vektis -> CHS

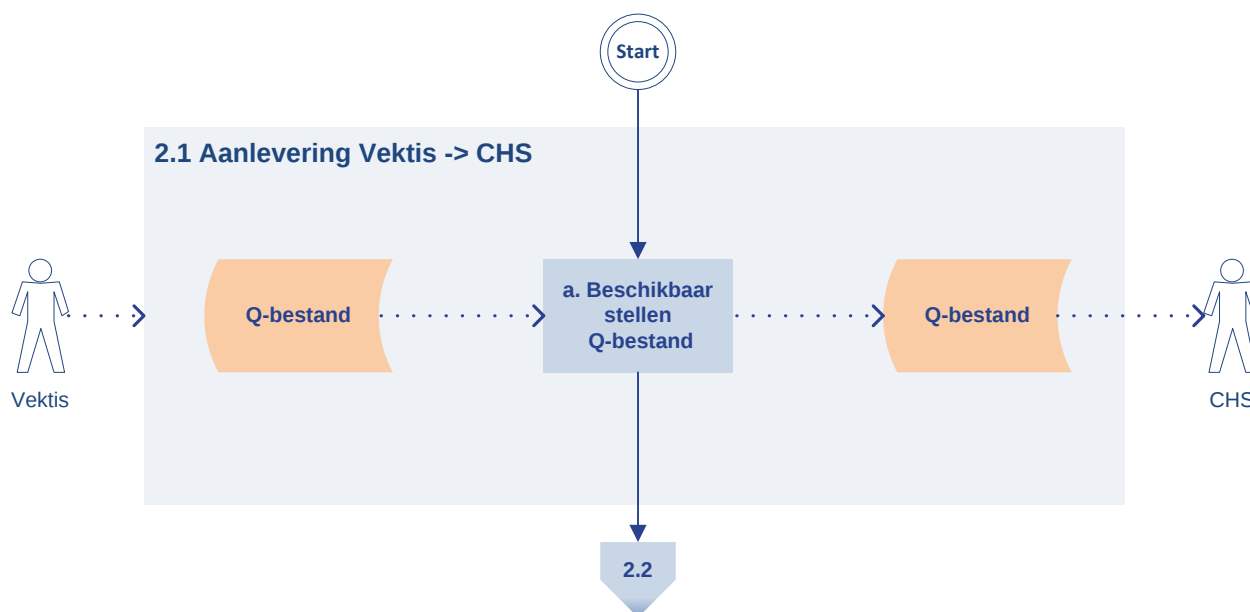

Vektis is verantwoordelijk voor het wekelijks geautomatiseerd beschikbaar stellen in het Vektis dataportaal van een set schadelast-informatiebestanden aan CHS. Vektis stelt wekelijks op donderdag de schadelast-informatiebestanden beschikbaar die:


- minder dan 1 week vóór doorleverdatum door Vektis ontvangen zijn en nog niet eerder aan CHS doorgeleverd zijn

De periode tussen het aanleveren van het schadelast-informatiebestand aan Vektis en het beschikbaar stellen aan CHS bedraagt maximaal 1 week in verband met de wekelijkse doorleverfrequentie van Vektis naar CHS.

CHS downloadt de kopie van een beschikbaar gesteld schadelast-informatiebestand vanuit het Vektis dataportaal.

In geval van een heraanlevering die bij Vektis binnenkomt na het beschikbaar stellen van een oorspronkelijke schadelast-informatiebestand aan CHS, wordt deze ook door Vektis beschikbaar gesteld aan CHS. De verantwoordelijkheid dat een oorspronkelijke schadelast-informatiebestand bij CHS wordt vervangen door een heraanlevering, ligt bij CHS.

2.2 Terugkoppeling CHS -> zorgverzekeraar

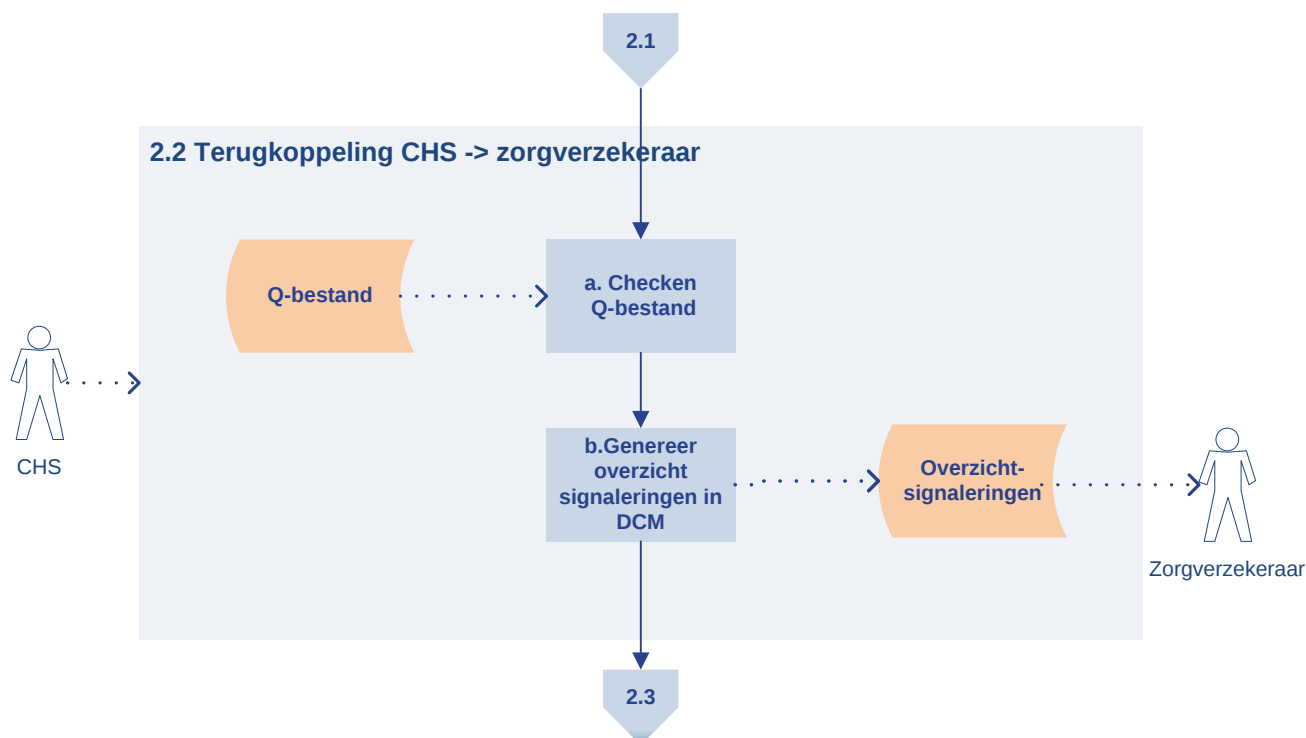


2.2a Checken schadelast-informatiebestand

CHS voegt de records in het Q-bestand samen, zodat alle informatie van een declaratie op één regel getoond wordt; dit vindt plaats door middel van een samenvoegalgoritme dat ook door Vektis gebruikt wordt.

2.2b Genereer overzicht signaleringen

De DCM keurt alle zorgproducten en overige zorgproducten. Alle overige via de QZ aangeleverde declaraties worden niet door de DCM gekeurd en worden als uitval beschouwd. De uitval kan bekeken worden middels het overzicht Signaleringen.

2.3 Terugkoppeling CHS -> zorgverzekeraar (zorgaanbieder)

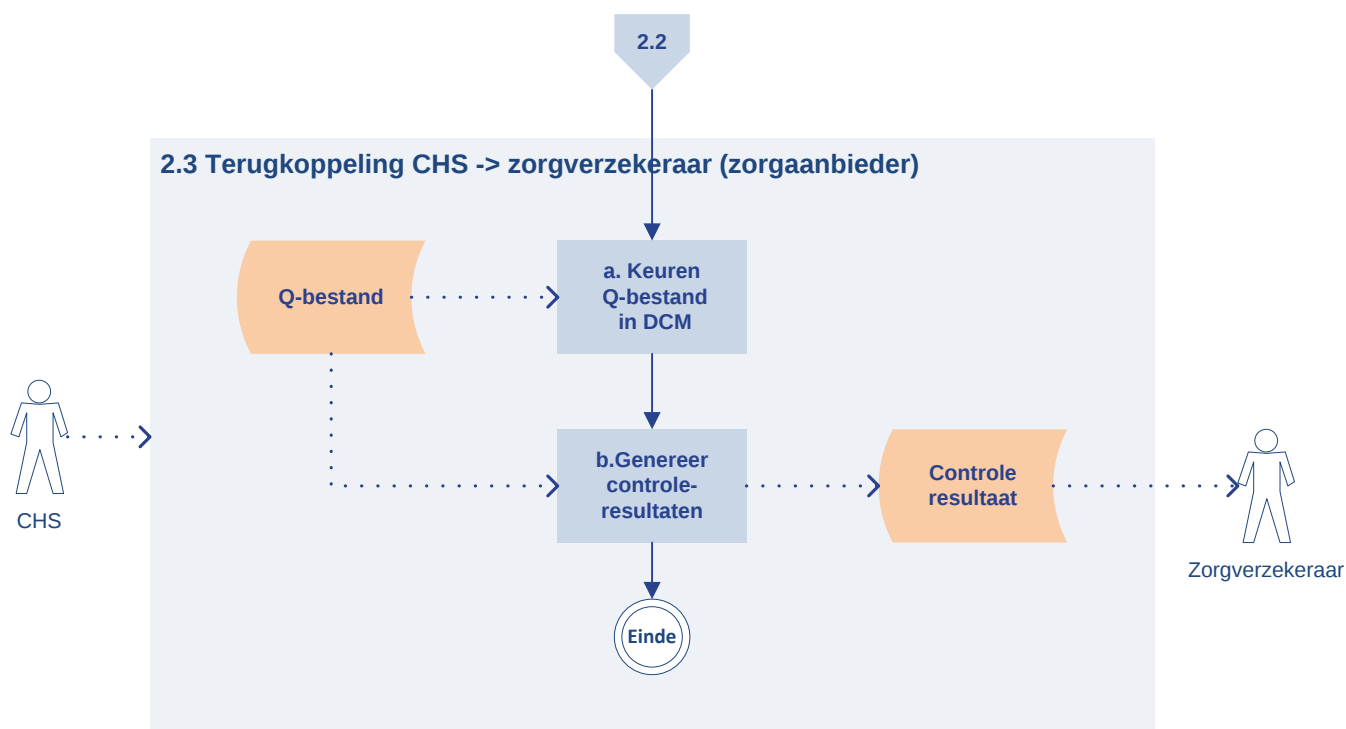

2.3a Keuren Q- schadelast-informatiebestand in DCM®

De DCM® keurt vervolgens een schadelast-informatiebestand samen met de reeds in de database aanwezige declaraties. Dit is in het kader van de incrementele bestandsopbouw.

Een zorgverzekeraar wordt in de DCM® door middel van een pop-up geattendeerd op het feit dat een schadelast-informatiebestand gekeurd is. De pop-up verschijnt als een verzekeraar de beschikking heeft gekregen over het nieuwe keuringsresultaat. De verzekeraar heeft de keuze of zij dit nieuwe keuringsresultaat wil accepteren of niet. In de nabije toekomst zal ook e-mail notificatie mogelijk worden gemaakt.

Een niet-geaccepteerd keuringsresultaat zal moeten leiden tot een heraanlevering van een schadelast-informatiebestand. Heraanlevering van een schadelast-informatiebestand dient te gebeuren via VECOZO (stap 2.1 operationele afspraken generiek).

2.3b Genereer keuringsresultaat

De DCM® genereert een controleresultaat dat aan een zorgverzekeraar ter beschikking wordt gesteld. Een zorgverzekeraar kan dit controleresultaat met een zorgaanbieder delen.

Heraanlevering

In het geval van een heraanlevering aan CHS van een eerder gestuurd schadelast-informatiebestand, vervangt CHS het eerder aangeleverde schadelast-informatiebestand.

CHS genereert een controleresultaat, waarin het vervallen van eerder afgekeurde regels en het ontstaan van nieuwe afgekeurde regels zichtbaar wordt gemaakt. Afgekeurde regels, die vervallen en die zich reeds in bepaalde afhandelfase van het workflowproces bevinden, zullen binnen dat proces automatisch afgehandeld worden. Met andere woorden: het workflowproces eindigt direct, omdat de afkeuring door de nieuwe keuring zich niet meer voordoet.

2.4 Overzicht terugkoppelmomenten

Er zal op verschillende momenten en manieren in de keten teruggekoppeld worden, afhankelijk van op welke manier Vektis het schadelast-informatiebestand bij CHS heeft ingediend: handmatig (= H) via de website of geautomatiseerd (= A) via webservice.

Wijze van indienen	Stap in proces	Terugkoppeling	Route
H	Check schadelast-informatiebestand	Beschikbaar stellen signaleringen via e-mail.	CHS → Zorgverzekeraar
A	Check schadelast-informatiebestand	Beschikbaar stellen signaleringen via webservice	CHS → Zorgverzekeraar
H	Keuren schadelast-informatiebestand	Beschikbaar stellen controleresultaat via e-mail	CHS → Zorgverzekeraar
A	Keuren schadelast-informatiebestand	Beschikbaar stellen controleresultaat via webservice	CHS → Zorgverzekeraar

3 Bijlagen

3.1 Mutatieoverzicht

Dit overzicht is ten behoeve van correctief onderhoud bij uitbrengen van een nieuwe (sub)versie van de EI-standaard en voor het aanbrengen van correcties en verduidelijkingen in dit document.

Tabel 3-1 Mutatieoverzicht bij deze uitgave

Uitgave- datum	RfC# / CorrID	Documentdeel	Aard wijziging
17-04-2015		Par. 2.1	Tekst aangepast wegen vervallen ALK's (N6 controles).
03-09-2014		Par. 2.2 (2a en 2b)	Vervallen van de predefinition checks (pre checks) bij CHS.